

## 今夏における節電のお願いについて

平成24年5月18日  
北陸電力株式会社

本日、政府から今夏の電力需給対策として、当社管内のお客さまに対して「2010年対比 5%以上の節電(7/2～9/7のお盆を除く平日の9～20時)」への協力を要請する方針が示されたことを踏まえ、当社は、お客さまの生活や経済活動に極力支障のない範囲での節電へのご協力をお願いすることといたしました。

お客さまにはご負担をおかけすることになりますが、何卒節電にご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

当社は、現在、今夏の電力の安定供給確保に向けて需給両面から対策を講じているところですが、仮に原子力発電所が再稼働しなかった場合、気温影響や大型電源のトラブルなど不確定要素を考慮すると厳しい需給状況が予想されます。


また、国内の原子力発電所が全て停止していることから、国内全体で電力需給が逼迫し、国民生活や経済活動への深刻な影響が懸念されます。そのため、本日、政府から、需給が逼迫する電力会社へ融通する供給余力を確保するため、当社管内のお客さまに対しても「2010年対比 5%以上の節電」への協力を要請する方針が示されました。

このような状況を踏まえ、当社は、今夏につきましても、昨夏同様、平日昼間を中心に、お客さまの生活や経済活動に極力支障のない範囲で、不要不急の電気のご使用を控えていただくなど、節電へのご協力をお願いすることといたしました。お客さまにはご負担をおかけすることになりますが、節電へのご協力について、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

なお、お客さまの節電により得られた供給余力につきましては、平常時においては需給が逼迫する電力会社への応援融通として活用いたしますが、高気温や大型電源のトラブルなどにより当社の需給が逼迫する際には融通送電を抑制した上で、当社の供給力として活用いたします。

当社としても、電気設備の保守点検を確実に実施し、安定した供給力の確保に努めてまいります。また、法人のお客さまを中心に、可能な範囲で節電にご協力いただけるよう、個別にお願いをさせていただきます。一般のお客さまに対しても、TVCMや新聞広告などを通じて、節電のPRを実施するとともに、当社ホームページにて、「でんき予報」や、「節電の具体的な方法」などの情報をお伝えすることといたします。

< 節電イメージ >

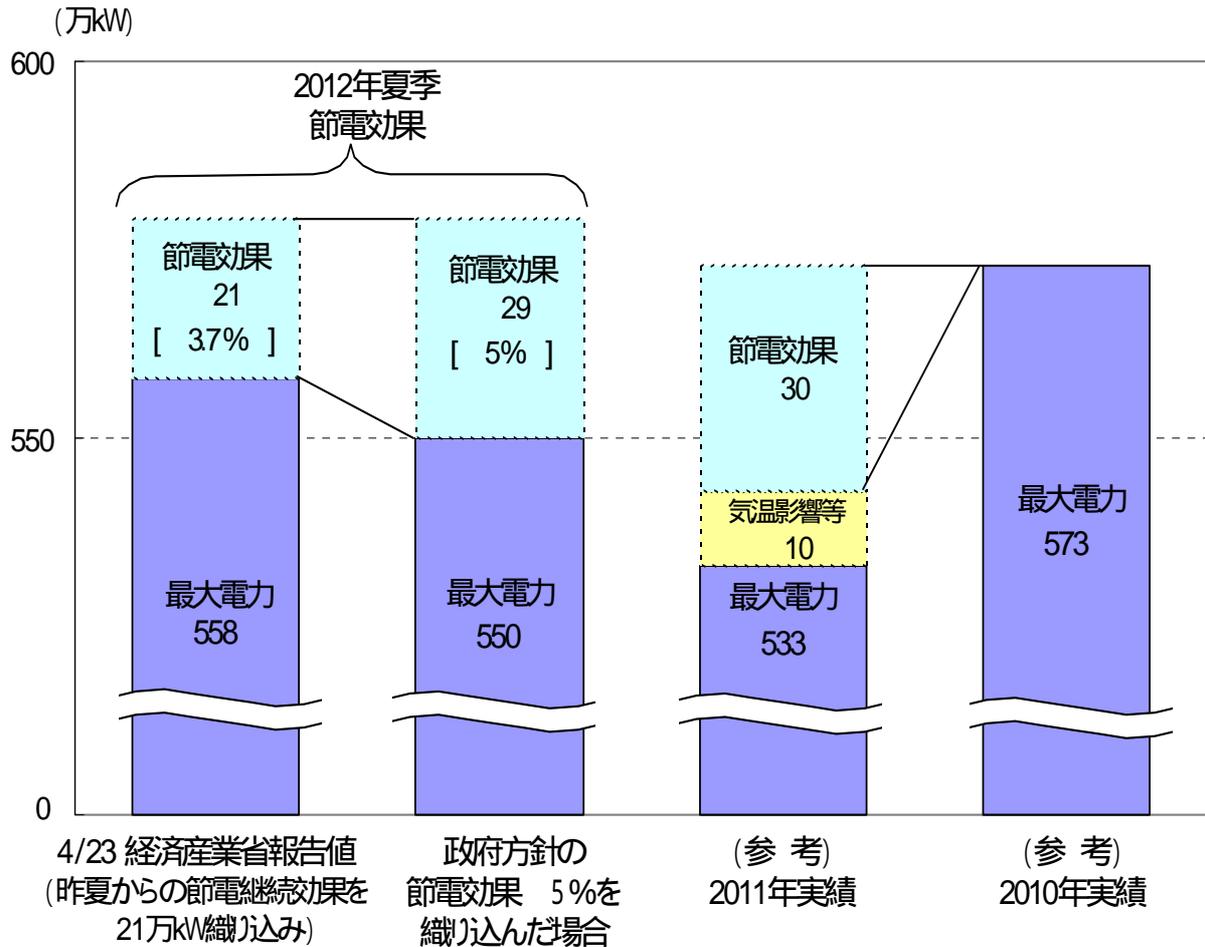

[ ]内は2010年対比

< 今夏の電力需給バランス (猛暑ケース) >

[ 発電端、単位: 万kW, % ]

	7月	8月	9月
供給力	575	578	556
最大電力	557	558	534
供給予備力	18	20	22
供給予備率	3.2	3.6	4.1

昨夏からの節電継続効果(7,8月: 21万kW、9月: 19万kW)を織込み

(注) 上記の最大電力はいずれも一日最大で想定している。

以上

【参考】政府が示した節電要請期間

- ・北陸電力管内への要請 (5%以上の節電) :  
7月2日(月)~9月7日(金)のお盆(8月13日~15日)を除く平日
- ・全国共通の要請 (数値目標を伴わない節電) :  
7月2日(月)~9月28日(金)のお盆(8月13日~15日)を除く平日